


Hadsten Varme

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2025

Energi brugt per leveret varme: 1,35


Vedvarende energi

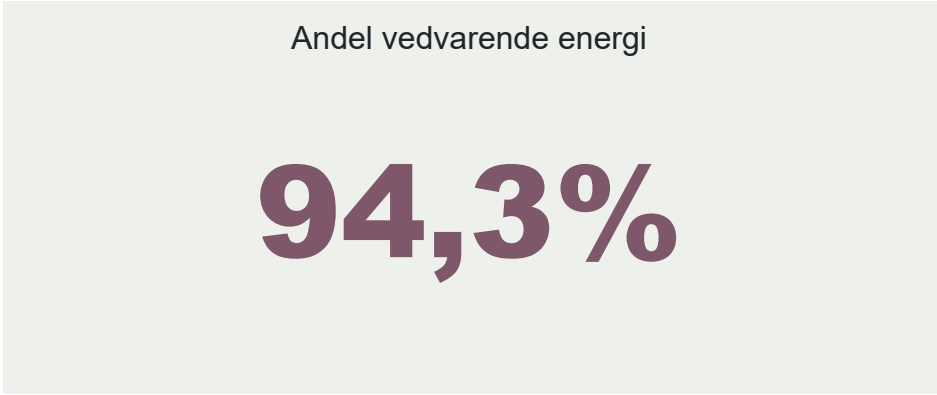

Rangering - CO₂ udledning

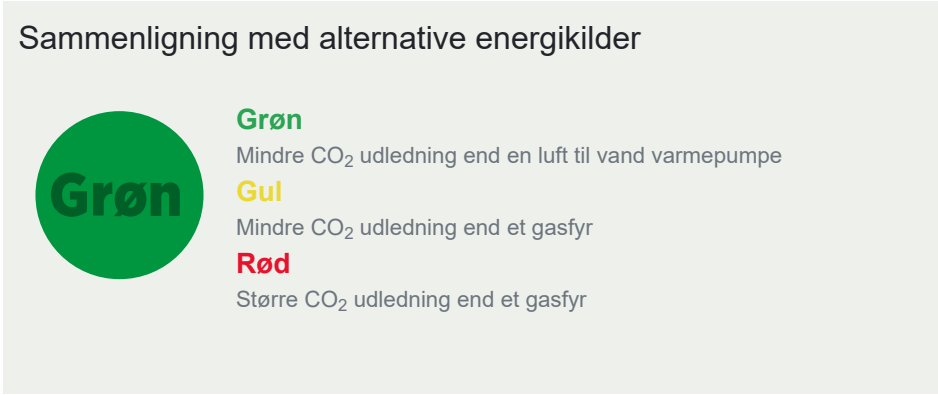

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

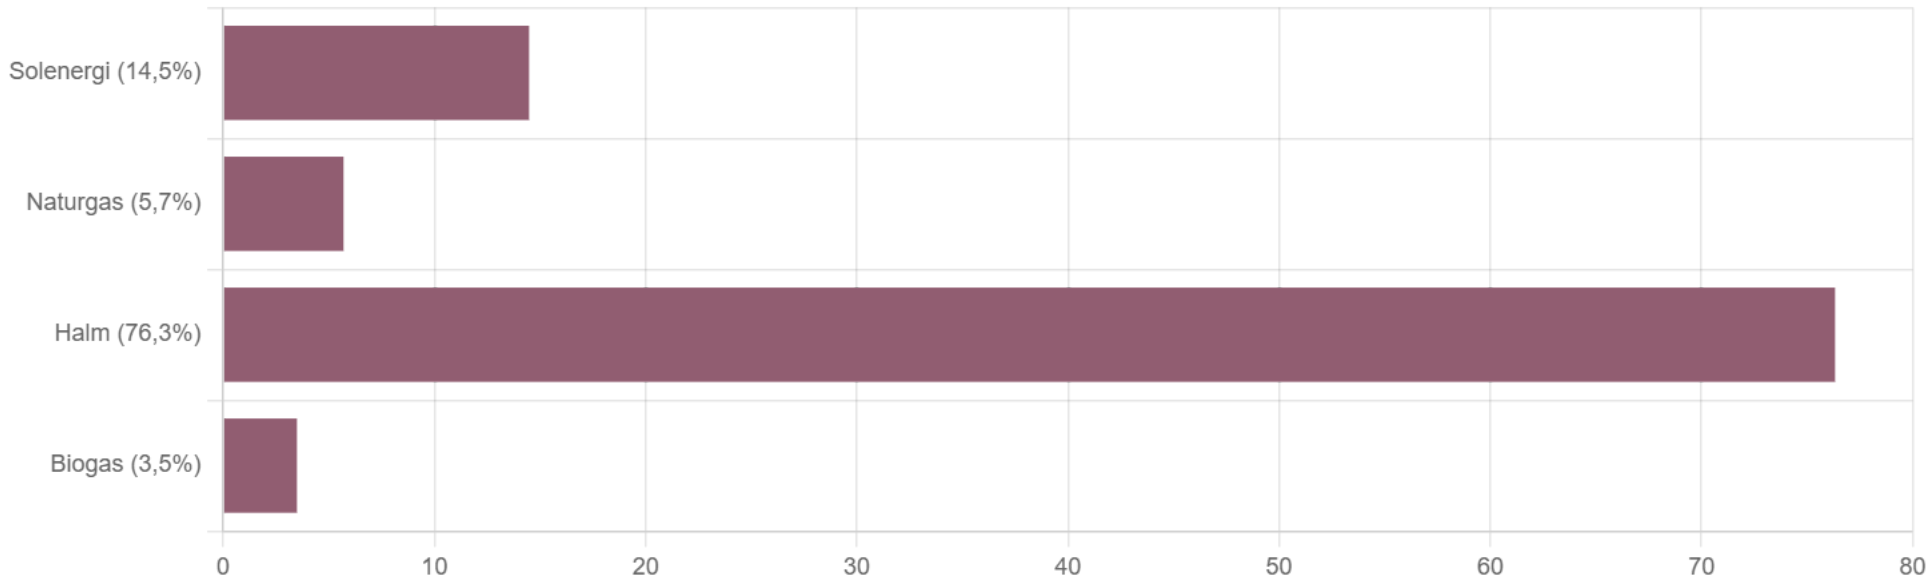

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	4,8	kg/GJ	17,2	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	36,4	g/GJ	131,0	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	5,0	g/GJ	18,0	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	7,1	kg/GJ	25,6	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	139,2	g/GJ	501,1	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	113,0	g/GJ	406,8	mg/kWh
CO (Kulilte)	397,1	g/GJ	1429,6	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	9,1	g/GJ	32,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	25,4	g/GJ	91,4	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Hadsten Varme
CVR: 67750411
Toftegårdsvej 30A | 8370 Hadsten
+45 86 98 11 55 | info@hadstenvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.