

Hadsten Varme


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2024


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning

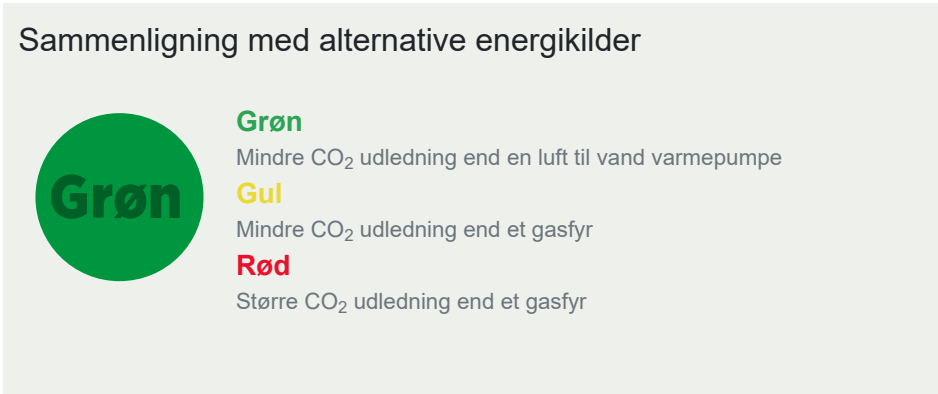

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

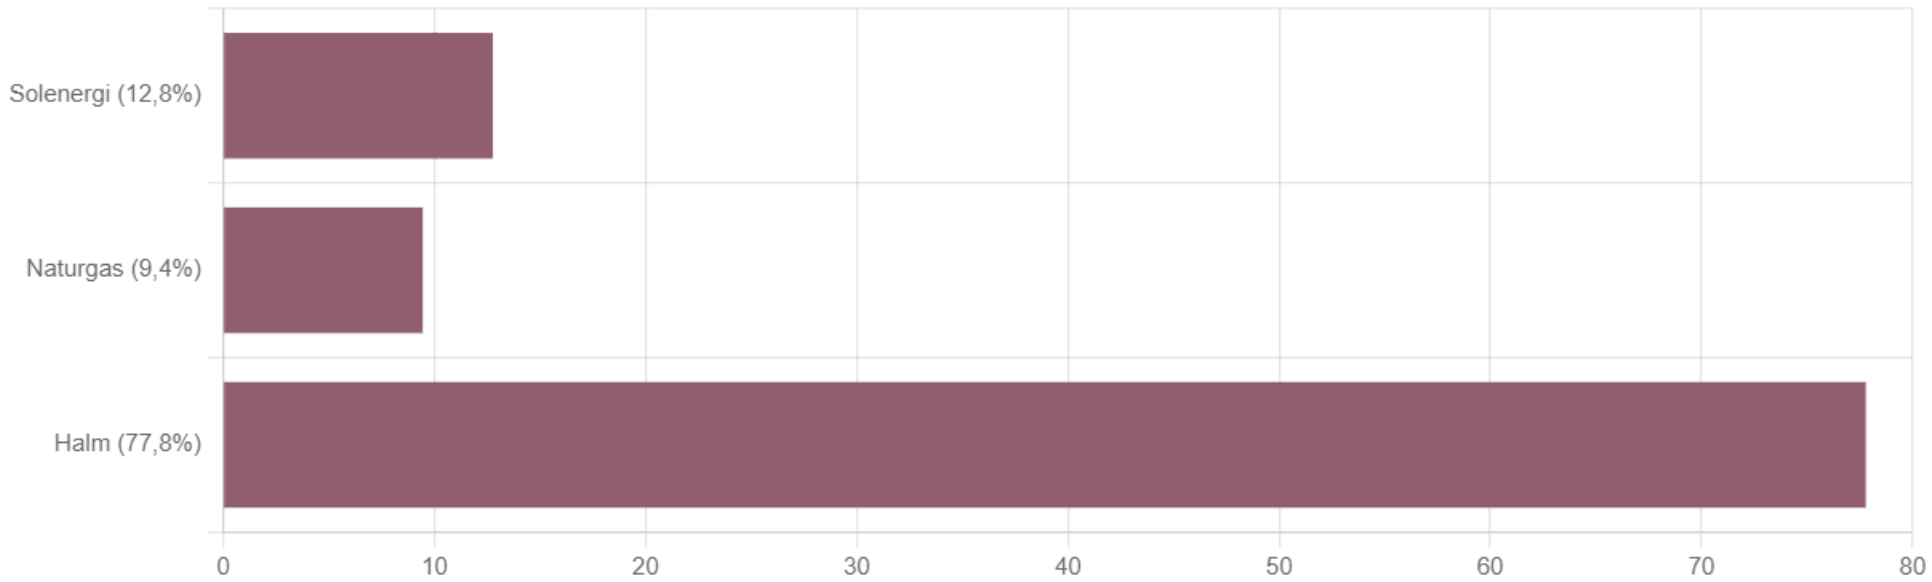

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	7,8	kg/GJ	27,9	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	27,1	g/GJ	97,6	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	3,7	g/GJ	13,3	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	9,5	kg/GJ	34,2	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	103,5	g/GJ	372,6	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	85,1	g/GJ	306,4	mg/kWh
CO (Kulilte)	296,2	g/GJ	1066,3	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	6,8	g/GJ	24,5	mg/kWh
Partikler (TSP)	18,9	g/GJ	68,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Hadsten Varme
CVR: 67750411
Toftegårdsvej 30A | 8370 Hadsten
+45 86 98 11 55 | info@hadstenvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.